お知らせ!!

電池電圧低下遮断をすると復帰できないメータになっています！

（～型式、LIAシール、有効期限でご確認願います～）

＊S型保安ガスメータ
STG25MT1-M:STG25TMT1-M
STG25MT1-W:STG25TMT1-W
2001年1月の検定合格品から復帰できません

＊SB型業務用マイコンメータ
SBTG4MT1:SBTG6MT1
SBTG6MT1-K
SBTG10MT1:SBTG10MT1-K
2002年3月の検定合格品から復帰できません
SBTG4:SBTG6　は（有効期限　10年）

（STG25MT1-M）

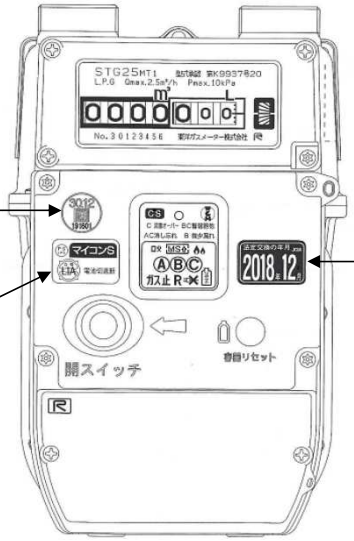

（SBTG6MT1）

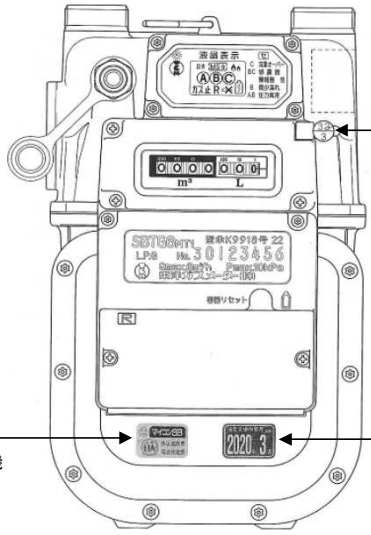

＊LIAの証票が変わっています

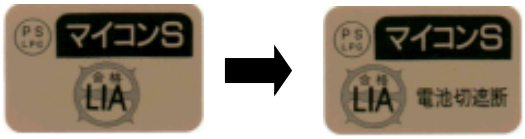

保安機能喪失の恐れ　　警告後40日で遮断

＊LIAの証票が変わっています
マイコンメータSB（10年）

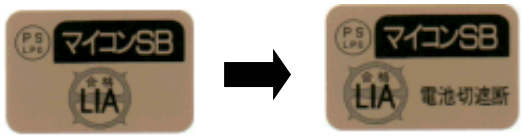

保安機能喪失の恐れ　　警告後40日で遮断

＊型式による見分け方
型式名の末尾に「1」が有るかで区分けできます

例　STG25MT　→　STG25MT**1**（遮断有り）

SBTG6MT　→　SBTG6MT**1**（遮断有り）

＊LIAの証票が変わっています
マイコンメータSB（　7年）

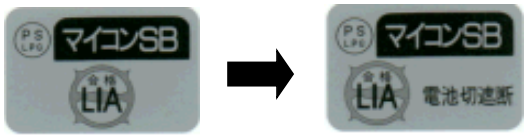

保安機能喪失の恐れ　　警告後40日で遮断

＊期限管理を徹底し、もし電池電圧低下警告が表示されましたら、
「早急にメータ交換をお願いいたします！！」

東洋ガスメーター㈱